扶梯新检规主要变化及示例

三、“防护挡板”部分

3.4 防护挡板 B

如果建筑物的障碍物会引起人员伤害时，则应采取相应的预防措施。特别是在与楼板交叉处以及各交叉设置的自动扶梯或自动人行道之间，应当设置一个高度不应小于 0.30m，无锐利边缘的垂直固定封闭防护挡板，位于扶手带上方，并且延伸至扶手带外缘下至少 25mm(扶手带外缘与任何障碍物之间距离大于等于 400mm 的除外)“。

□对比 02 版检规 4.4 条，有很大变化。

注意：设置一个高度不应小于 0.3m，无锐利边缘的垂直固定封闭防护挡板，位于扶手带上方，且延伸至扶手带外缘下至少 25mm.

□该项目对在用自动扶梯和自动人行道也须按新检规要求执行。

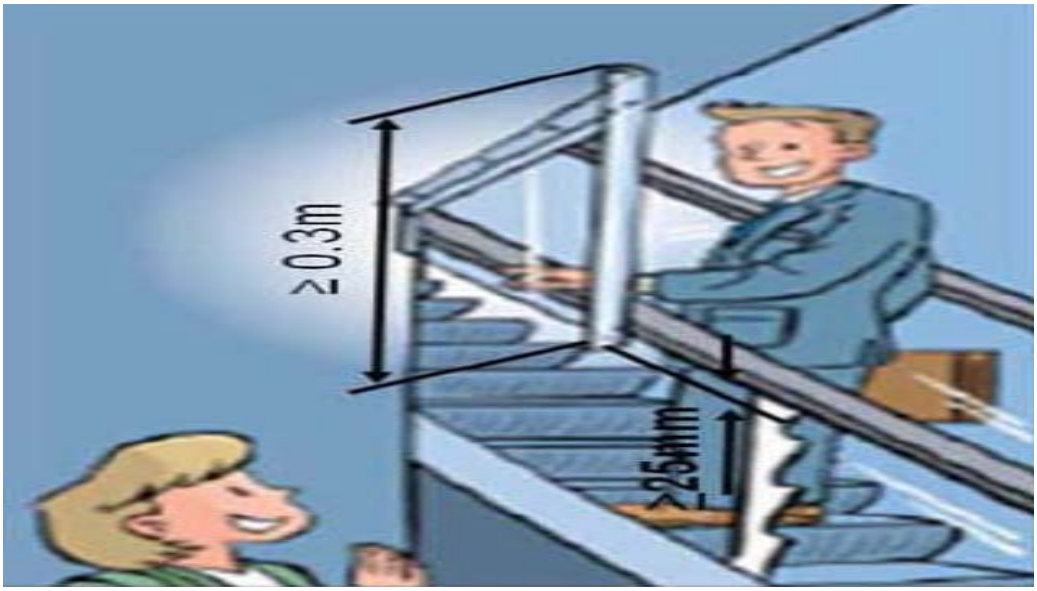

图 7、防护挡板实物示例

图 8、无防护挡板发生事故示例