

扶梯新检规主要变化及示例

四、“扶手带外缘距离”部分

3.5 扶手带外缘距离 C

墙壁或其他障碍物与扶手带外缘之间的水平距离在任何情况下均不得小 80mm，与扶手带下缘的垂直距离均不得小于 25mm。

对应 02 版检规 4.5 条有所变化, 尺寸见图。

该项目对在用自动扶梯和自动人行道也须按新检规要求执行。

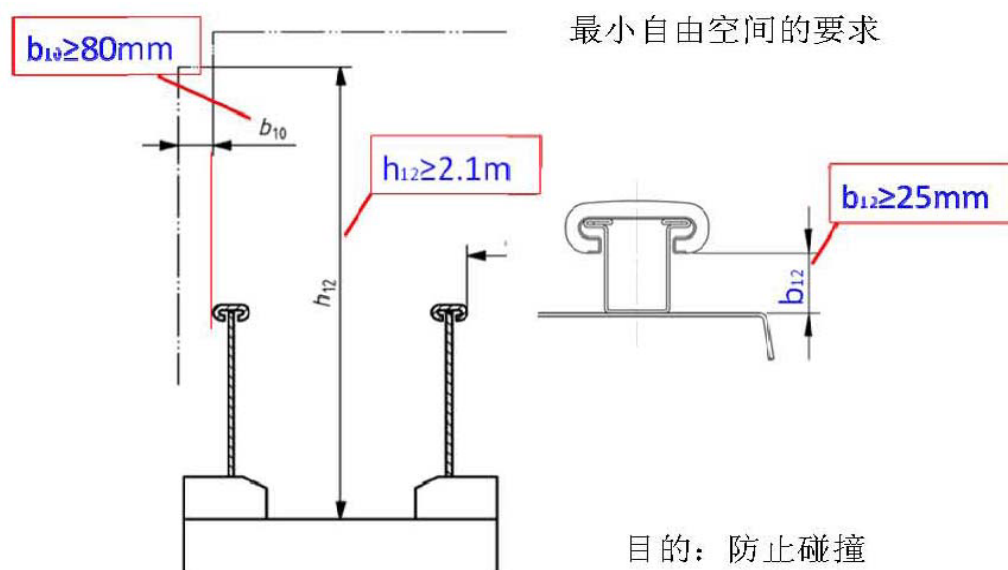


图 9、扶手带外缘距离尺寸示意图



扶手装置与墙壁之间堆放货物

两相邻扶手装置之间堆放货物

图 10、扶手带外缘距离实物示例